


# KORRUSE VAHELAGI

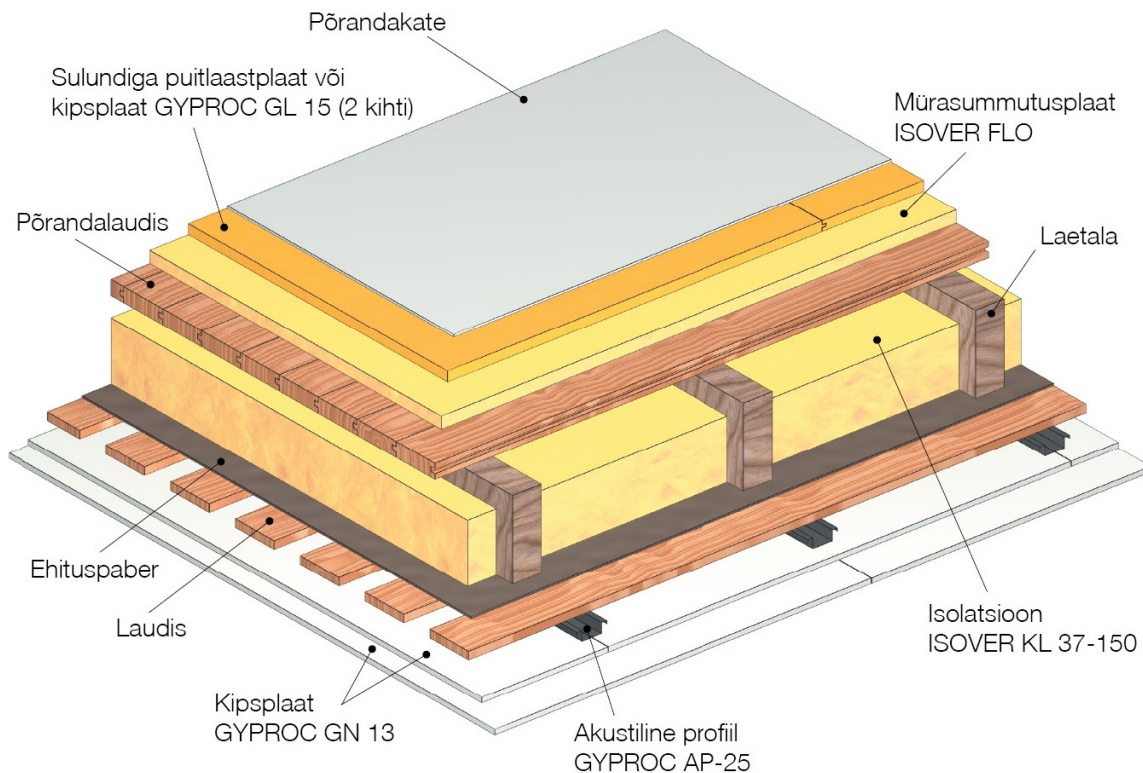

## MATERJALID

Sulundiga puitlaastplaat või kipsplaat	puitlaastplaat min. 25 mm või kipsplaat GYPROC GL 15, 15+15mm
Sammumüra summutusplaat	ISOVER FLO
Põrandalaudis	min 37 mm
Laetala	75x200 samm 600 mm
Isolatsioon	ISOVER KL 37-150 / KT 37-150
Ehituspaber	
Laudis	25 mm samm 200 mm
Sisevooder	kipsplaat GYPROC GN 13, 13+13 mm

## ÕHKVAHE

Põrandalaudise ja isolatsiooni vahel 50 mm

## HELIISOLATSIOON (hinnanguline)

Õhumüra isolatsiooniindeks  $R'w \sim 55$  dB  
 Vastavuses Eesti projekteerimismisnormidega korterisisele vahelagedele

Taandatud löögimürataseme indeks  $L'_{n,w} \sim 55$  dB

**Tähelepanu!** Kipsplaadid tuleb paigaldada nii, et plaatide liitekohad ei kattuks, põranda kipsplaadid GL 15 tuleb omavahel kokku liimida. Ehituspaberi kõik ühenduskohad peavad olema täiesti tihedad, rebendid või muud katkised kohad tuleb teipida või paigata. Pehme isolatsioon peab asetsema tihedalt laetalade vastas (villa laius ca 15 mm võrra suurem talade vahest).